

無停電電源装置

SANUPS

ASD35S2

取扱説明書

山洋電気株式会社
SANYO DENKI CO., LTD.

はじめに

このたびは、無停電電源装置（UPS）ASDをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書には、お客様とサービス技術員の安全を守るためのご注意が記載されています。
末長くご愛用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
LCD部の機能・操作につきましては、別冊の「LCDパネル操作説明書」をご覧ください。

UPSとは、Uninterruptible Power System(無停電電源装置)の略

目次

1. 安全上の注意	1
2. 正しくお使いいただくための注意	5
2.1 入力電源について	5
2.2 設置時の注意	6
2.3 取り扱い上の注意	6
2.4 周波数の設定	6
3. 包装内容の確認	6
4. 概要	7
5. 外形寸法および各部の名称	8
5.1 装置	8
5.2 LCD表示パネル	9
5.3 補助スイッチ部	10
5.4 外部インターフェース部	11
6. 設置	13
6.1 環境	13
6.2 搬入	13
6.3 設置スペース	13
6.4 装置の据え付け	14
7. 配線	15
7.1 端子台の配線	15
7.2 外部インターフェース部の接続	16
8. 運転前の準備	17
9. 運転操作	18
9.1 装置を運転する	18
9.2 停電動作確認テストをする	19
9.3 装置を止める(日常の停止)	20
9.4 装置を止める（1週間以上使用しない場合の停止）	21

長時間バックアップ対応について

この取扱説明書は10分用です。

長時間バックアップ対応機をお買いあげの場合、増設バッテリー盤に関する項目につきましては、別冊の「増設バッテリー盤 取扱説明書」をご覧ください。

なお、長時間バックアップ（60分以上）対応の場合はUPS本体にバッテリーモジュールは搭載されません。

10. 装置の保守・点検	22
10.1 日常の点検	22
10.2 定期点検	22
10.3 交換部品	22
10.4 バッテリーの保守	23
10.5 バッテリーの交換	24
11. こんなときには	25
12. ブザーが鳴ったときは	27
13. 非常時の操作	28
13.1  が機能しない場合	28
13.2  が機能しない場合	28
14. 特性	29
14.1 基本動作	29
14.2 保護動作	30
14.3 標準仕様	31
15. 装置の保証について	32

■ 山洋電気株式会社本社・支店など

1. 安全上の注意

据付、運転、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類すべてをよく読み、機器の取り扱い、安全の情報そして注意事項について確認してからご使用ください。


この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。



：取り扱いを誤った場合に、危険な状況がおりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。



：取り扱いを誤った場合に、危険な状況がおりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 に記載された事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。禁止、強制の絵表示の説明をつぎに示します。



：禁止(してはいけないこと)を示します。



：接地(必ずしなければならないこと)を示します。

接地は必ず行ってください。

1. 据え付け上の注意事項



注 意

- 据付工事は専門業者に依頼してください。据付工事に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。
- 本装置は、つぎのような環境での使用、保管は絶対にしないでください。装置故障、損傷、劣化などによって、火災などの原因になることがあります。
 - a. カタログ、取扱説明書に記載の周囲環境条件(温度:0～40℃、相対湿度:30～90%)から外れた高温、低温、多湿となる場所
 - b. 直射日光が当たる場所
 - c. ストープなどの熱源から熱を直接受ける場所
 - d. 振動、衝撃の加わる場所
 - e. 火花が発生する機器の近傍
 - f. 粉塵、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所
 - g. 屋外
- 吸排気口はふさがないでください。壁などから正面20cm以上、裏面20cm以上の間隔をとってUPSを設置してください。吸排気口をふさぐとUPSの内部温度が上昇し、バッテリーなどの劣化により火災の原因になることがあります。また、保守のために正面約1m以上、裏面約50cm以上のメンテナンススペースがとれるようにしてください。
- UPS周辺の換気をしてください。換気量(5m³/h)が確保されないと、充電時バッテリーからのガス発生により容器の破裂または爆発の原因になることがあります。
- 据え付けは、UPSの質量に耐える所に取扱説明書のとおりに行ってください。据え付けに不備があると、UPSの転倒などによりけがのおそれがあります。また、取り扱いには、腰痛防止に心掛けてください。
- キャスター部のロック金具で車輪をロックしてください。キャスターのロックをしていないと、衝撃・振動による移動、転倒などでけがのおそれがあります。

2. 配線上の注意事項



注 意

- 配線工事は専門業者に依頼してください。配線工事に不備があると、感電、火災の原因になることがあります。
- アース線を指定の方法(入出力端子台)で確実に接続してください。本装置はD種接地工事が必要です。アースを規定の接地種別で接続しない場合には感電のおそれがあります。
- 装置の出力側に接続される負荷※機器のアースは、確実にアース端子へ接続してください。負荷機器のアースを接続しない場合には、感電のおそれがあります。



※ 負荷・・・コンピュータなどUPSと接続する装置

3. 使用上の注意事項

危 険

- 装置が故障し、異臭、異音が発生したときは、装置をすぐに停止してください。火災の原因になることがあります。
- 装置のカバーは開けないでください。感電のおそれがあります。

注 意

- 装置周辺の換気を行ってください。バッテリーからの発生ガスによって爆発の原因になることがあります。
- 装置を起動する前に負荷側の安全を確認し、取扱説明書にしたがって運転操作を行ってください。不用意な給電は、感電、事故のおそれがあります。
- ファンの排気口に棒などを入れないでください。回転しているファンで、けがをするおそれがあります。

禁 止

- つぎのような用途には絶対に使用しないでください。
 - a. 人命に直接関わる医療機器などへの使用
 - b. 人身の損傷に至る可能性のある電車、エレベータなどの制御機器への使用
 - c. 社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなどへの使用
 - d. これらに準ずる装置上記負荷設備への使用に該当する場合は、事前に購入先または当社にご相談ください。人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などについては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用、維持、管理について特別な配慮が必要となります。
- 装置の周辺での喫煙、火気の使用はしないでください。爆発、破損により、けが、火災のおそれがあります。
- 装置の上に花瓶など水の入った容器を置かないでください。花瓶などが転倒した場合、こぼれた水での感電、装置内部からの火災の原因になることがあります。
- 装置の上に腰掛ける、乗る、踏み台にする、寄りかかる、ということはしないでください。UPSの転倒などで、けがのおそれがあります。

4. 保守・点検上の注意事項

注 意

- 専門業者以外は、内部の点検、修理をしないでください。感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。
- 装置の修理または故障部品の交換は、購入先またはサービス会社へ依頼してください。カバーを開けると感電、やけどのおそれがあります。
- バッテリーは定期的(25℃で4.5年)に交換してください。交換時期を過ぎたバッテリーは火災の原因になることがあります。
- 装置の増設バッテリーコネクタ部に金属棒や指などを差し込まないでください。感電のおそれがあります。
- 交流入力電源を切っても内部部品に手を触れないでください。バッテリー電圧が印加されている部品があり、感電のおそれがあります。

5. 移動、輸送時の注意事項



注 意

- 移動、輸送時に転倒、落下させないでください。けがのおそれがあります。
- 取り扱いには、腰痛防止に心掛けてください。

6. その他の注意事項



注 意

- 本装置は日本国内仕様品です。国外での使用については別途お問い合わせください。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。
- 本装置は輸出貿易管理令別表第一の16の項に掲げる貨物に該当します。これらの該当製品をお客様が輸出する場合、他の貨物に組み込んで輸出する場合、または他の貨物とともに輸出する場合、「インフォーム要件」「客観要件」の検討を含め、監督官庁に対し安全保障貿易に関する手続きを実施いただくことを推奨します。

7. バッテリーに関する注意事項



注 意

- バッテリーは内部に劇物の希硫酸が含まれています。バッテリーが漏液した場合は皮膚や衣服に付着させないでください。万一付着した場合はきれいな水で洗い流してください。特に、液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。希硫酸が目に入ると失明、皮膚に付くと火傷のおそれがあります。
- 使用済みのバッテリーは、そのまま廃棄せず、購入先またはサービス会社・営業所にご連絡ください。本装置は、鉛蓄電池を使用しています。鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源ですのでバッテリーの交換およびご使用済みバッテリーの廃棄に際しては、鉛蓄電池のリサイクルへご協力ください。
- 使用期限の過ぎたバッテリーは使用しないでください。発煙、発火の原因になることがあります。また、停電時にバッテリーバックアップができず、負荷機器を停止させる可能性があります。
- バッテリーの発火時には、消火のために水を使用しないで、粉末(ABC)消火器を用いてください。水を使用すると、火災を拡大させる原因になることがあります。
- バッテリーの使用にあたってはつぎの項目を守ってください。バッテリーを漏液、発熱、爆発させる原因になることがあります。
 - a. バッテリーに直接はんだ付けしないこと。
 - b. バッテリーのプラス端子(+)とマイナス端子(-)を逆にして充電しないこと。
 - c. バッテリーの種類・メーカー名・新旧異なるものを混ぜて使用しないこと。
 - d. バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷をつけないこと。
 - e. バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけないこと。
 - f. バッテリーの清掃には、ガソリン、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や洗剤は使用せず、湿った布などを使用すること。
 - g. 使用済みバッテリーでも電気エネルギーが残っているので、スパークやショートをさせないこと。

2. 正しくお使いいただくための注意

2.1 入力電源について

※起動時は 50 または 60Hz±1%以内

- (1) 交流入力電源は装置定格 (200V±15%以内、50または60Hz±5%以内)に合わせて使用してください。
- (2) 入力電源容量はUPSの所要容量以上としてください。

	ASD35S2	備 考
入力容量	4 kVA	
内蔵ブレーカ	30A	
入力分電盤ブレーカ	40A以上	

- (3) コンピュータシステムおよび電源装置の対アース電位を正しく使用していただくために、交流入力電源の種類によりUPSとの接続を下表のとおり施工してください。

① 交流入力電源の調査

使用される交流入力電源が、表のいずれに該当するか事前に調査してください。なお、不明の場合はテストなどで対地電圧を測定し、判定してください。







② 入力配線工事

表の“適合の可否”が、○または△となるようにUPS入力端子RおよびSへの接続線（相）を選択のうえ、配線してください。

a. 適合の可否○印は、非接地電源および一線接地電源の標準的な接続です。

b. △印は、UPS出力端子（2線とも）に対地電圧が生じている（過大でない）ため、これを負荷装置側で一線接地すると、電源短絡となるので注意してください。

c. ×印は、UPS出力端子の対地電圧が過大となり、負荷装置の故障の原因となります。また、負荷装置側で一線接地は、電源短絡となるので○または△に配線変更、もしくは出力側に絶縁トランスを付加してください。

	入力電源の種類	UPSとの接続		適合の可否	UPS出力対地電圧 注1		記 事
		R	S		U-G	V-G	
1 3相非接地電源		A B C	B A C	○	注2	注2	注2. 浮いた電圧のため対地電圧の値は不定 対地電圧出力 $V_{U-G} + V_{V-G} = \text{約}200V$
2 単相非接地電源		A B	B A	○	注2	注2	
3 3相接地電源		A C C	B A C	×	約200V (約400V)	約0V 約200V	1. 接地相は、UPS入力のS端子側に接続してください。 2. S端子が接地相でない場合は (1)非同期時にUPS出力の対地電圧が上昇します。 (2)UPS出力側を一線接地すると電源短絡になります。
4 単相接地電源		A B	B A	×	約200V 約0V (約400V)	約0V 約200V	
5 中間接地電源 単相3線		A B	B A	△	約100V (約300V)	約100V	1.非同期時にUPS出力の対地電圧が上昇します。 2. UPS出力側を一線接地すると電源短絡になります。
6 中間接地電源 3相4線		A B C C	B A C A	△	約120V (約320V)	約120V	
7 中間接地電源 3相3線		A C B A C C	B A C A	×	約100V (約380V)	約180V	1.非同期時にUPS出力の対地電圧が上昇します。 2. UPS出力側を一線接地すると電源短絡になります。
				△	約100V (約300V)	約100V	

注1. カッコ内は非同期運転時の最大値を示します。

2.2 設置時の注意

- (1) 入力側に漏電ブレーカを設置する場合は、感動電流にご注意ください。本装置の入力漏洩電流は、3mA以下です。（負荷側の漏洩電流も加算してください。）
- (2) CRTディスプレイからは1m以上の間隔を空けて設置してください。わずかですが漏れ磁束がありますので磁束による影響を受け易いものは、間をあけて使用してください。
- (3) 装置はファンにより強制空冷を行っていますので、吸・排気の妨げにならないよう正面から約20cm以上、裏面から約20cm以上の間隔をとってください。また、保守のために正面約1m以上、裏面約50cm以上のメンテナンススペースがとれるようにしてください。

2.3 取り扱い上の注意

- (1) 出力回路の短絡、または短絡電流の流れる負荷は接続しないでください。保護機能動作、ヒューズ断線などにより、出力が供給できなくなります。
- (2) 接続禁止負荷機器
レーザープリンタ、普通紙ファックス、コピー機、OHPなどはUPSの出力に接続しないでください。これらの機器はヒータを加熱する際に大きな電流が流れるため、UPSが過電流を検出して停電時のバックアップができなくなったり、UPSを破壊させるおそれがあります。
- (3) 電源環境について
長時間停電が頻繁（週1回以上）に発生する環境でご使用になると、バッテリーが十分充電されなかったり、バッテリーの劣化が早まるためバッテリー寿命が著しく短くなることがあります。
- (4) 長期間UPSを使用しない場合はバッテリーの補充電が必要になりますので、UPSの保管環境により下表のように無負荷運転を行ってください。補充電を行わないまま放置するとバッテリーの寿命が著しく短くなることがあります。

保管温度環境	補充電	無負荷運転時間
25℃	6ヵ月／1回	20 時間以上
30℃	4ヵ月／1回	20 時間以上
40℃	2ヵ月／1回	20 時間以上

- (5) 絶縁試験について
屋内配線の絶縁試験を行う場合は、装置を停止し入出力配線を外してから行ってください。配線したまま行くと内蔵の避雷器など、電子部品を破損するおそれがあります。

2.4 周波数の設定

この装置は、地域別の50Hz、60Hzを自動的に判別しますので設定は不要です。
ただし、入力電圧が正常範囲でないと判別されません。

3. 包装内容の確認

包装を開きましたら、包装内容をご確認ください。なお、万が一異常がありましたら、購入先または当社営業所までご連絡ください。


- | | | |
|---------|-------------|-----|
| (1) 装置 | 1 式 | |
| (2) 添付品 | 取扱説明書（本書） | 1 部 |
| | LCDパネル操作説明書 | 1 部 |
| | 保証書 | 1 部 |

4. 概要

この装置は、瞬時の電源中断を許さない極めて重要な機器に、良質で安定な交流電力を供給するための静止形無停電電源装置です。

整流器・充電器・インバータ・バッテリー・商用直送回路(バイパス回路)を組み合わせた3.5kVAのシステムです。


交流入力電源に異常があってもバッテリーからの直流電力によりインバータ運転が継続されます。交流入力電源が回復した場合には、バッテリーを充電させながらインバータ運転が継続されます。この間、負荷に瞬断もない完全無停電電力が供給されています。

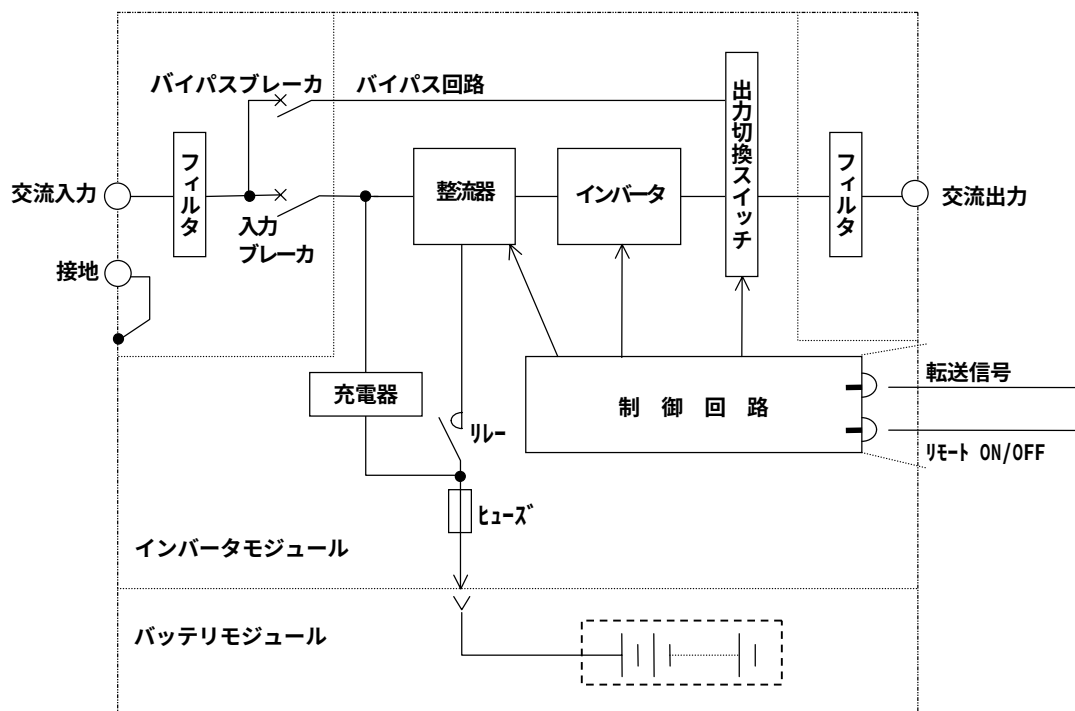

回路系統図

5. 外形寸法および各部の名称

5.1 装置

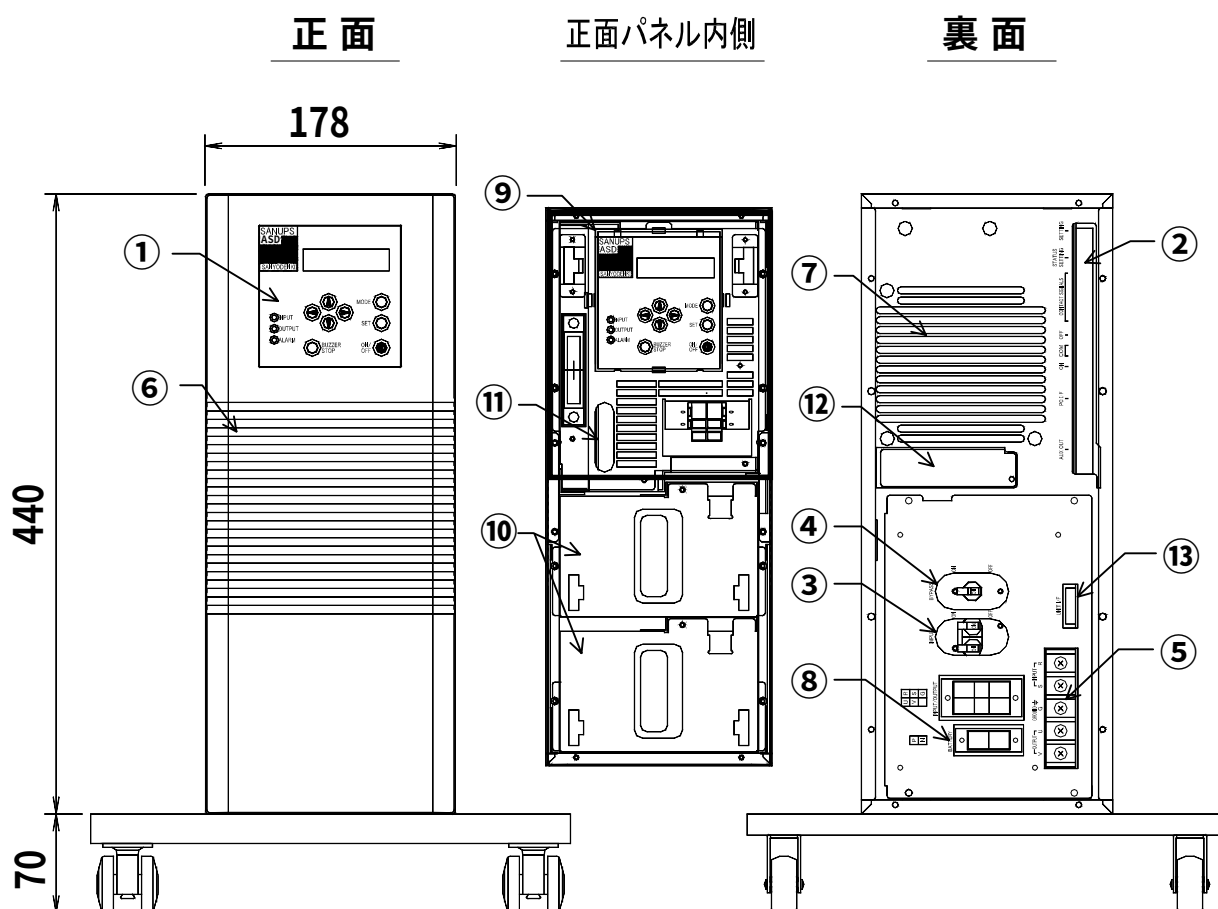

単位 mm


奥行き：650mm

質量：88kg

番号	名 称	本体の表示	機 能
①	L C D表示パネル	—	U P S 状態・計測表示、各種操作・設定
②	外部インタフェース部	—	外部転送信号接続用
③	入力ブレーカ	INPUT	インバータ入力回路保護
④	バイパスブレーカ	BYPASS	バイパス回路保護
⑤	入・出力端子台	R,S,G,U,V	入・出力接続
⑥	吸気口	—	冷却用
⑦	排気口	—	冷却用
⑧	増設バッテリーコネクタ	BATTERY	増設バッテリー盤との接続用
⑨	インバータモジュール	—	整流器、充電器、インバータ、バイパス回路
⑩	バッテリーモジュール	—	バッテリー保持時間10分用
⑪	補助スイッチ部	—	非常時の操作、ユニット番号の設定
⑫	オプションカードスロット	—	オプションカード挿入口
⑬	ユニットインタフェース	UNIT I/F	並列運転時のインタフェース（本装置は未使用）

5.2 L C D表示パネル

L C D表示パネル

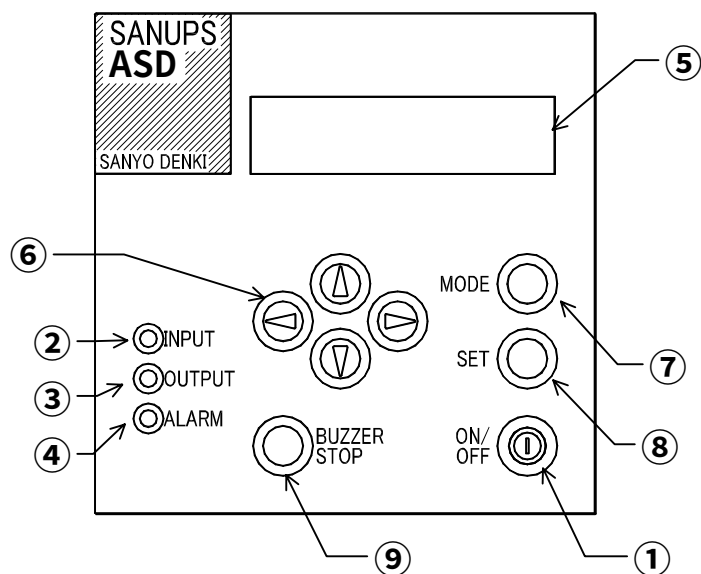

番号	名 称	本体の表示	機 能	
①	ON/OFFスイッチ	ON/OFF	出力供給のON/OFF操作	
②	入力表示	INPUT	入力受電、正常時に入力ブレーカOFFでLED(緑)点滅 入力受電、正常時に入力ブレーカONでLED(緑)点灯	
③	出力表示	OUTPUT	UPS出力供給時にLED(緑)点灯	
④	アラーム表示	ALARM	UPS故障時にLED(赤)点灯 バッテリー余命半年時およびバッテリー寿命時にLED(赤)点滅	
⑤	LCD表示	—	UPSの状態・計測・保守支援・設定・ バッテリーチェックなどの表示	
⑥	△ キー	△	LCD表示画面の切換	設定値のUP
	▽ キー	▽		設定値のDOWN
	▷ キー	▷		設定桁選択
	◁ キー	◁		設定桁選択
⑦	モード キー	MODE	LCD表示画面の切換・表示／LCD表示ON	
⑧	セット キー	SET	LCD表示内容の確認、設定値の記憶 バッテリー余命半年時のALARM(赤)点滅の消灯	
⑨	ブザーストップ キー	BUZZER STOP	ブザーを止める	

取扱説明書の本文中、L C D表示パネル図の




はLEDが点灯



はLEDが点滅

していることを示しています。


5.3 補助スイッチ部



ユニットの正面パネル内側にあります。

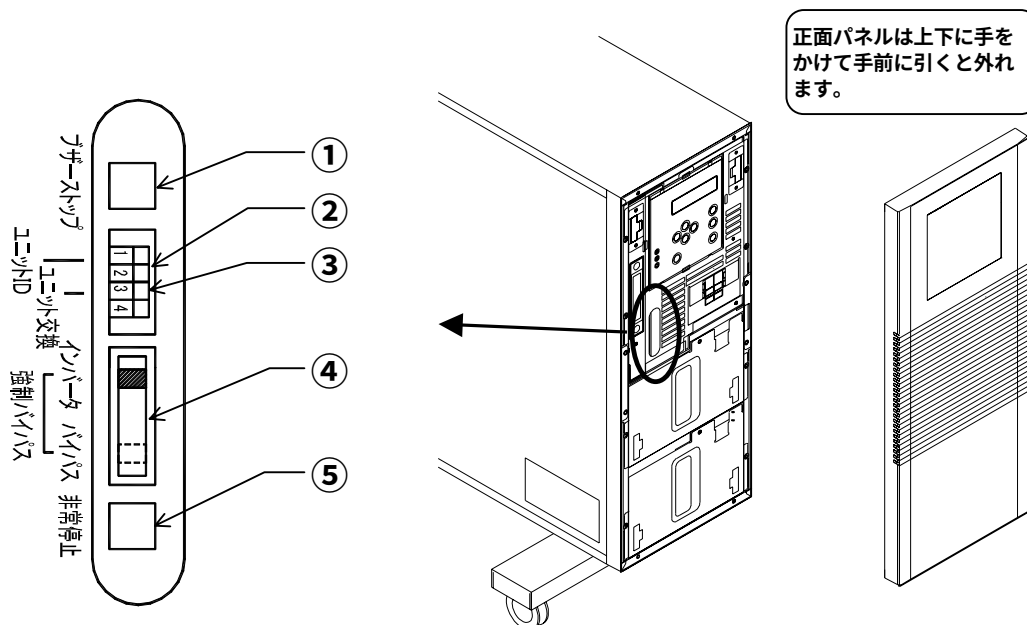

番号	名 称	機 能																	
①	ブザーストップ	LCD表示パネルの  が機能しない場合、ブザーを止める																	
②	ユニットID	ユニットの個別認識番号の設定 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">スイッチの状態</th><th rowspan="2">ユニット番号</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ON</td><td>OFF</td><td>2</td></tr> <tr> <td>OFF</td><td>ON</td><td>3</td></tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>  ご注意 出荷時、ユニット番号「1」に設定されています。 ユニットの増設時にそれぞれのユニット認識番号を設定しますので、増設時以外はスイッチを変更しないでください。 ただし増設する場合でも、このユニットの番号は「1」のままとします。	スイッチの状態		ユニット番号	1	2	OFF	OFF	1	ON	OFF	2	OFF	ON	3	ON	ON	4
スイッチの状態		ユニット番号																	
1	2																		
OFF	OFF	1																	
ON	OFF	2																	
OFF	ON	3																	
ON	ON	4																	
③	ユニット交換	ユニット交換時の設定 メンテナンスなどによるユニット交換時にスイッチ3を「ON」にします。 ご注意 ASD35S2では使用しません。 スイッチ3は「OFF」のままとし、操作しないでください。 																	
④	強制バイパススイッチ	インバータ給電 ⇄ バイパス給電 の手動切り換え																	
⑤	非常停止スイッチ	LCD表示パネルの  が機能しない場合、装置のON/OFF																	

5.4 外部インターフェース部

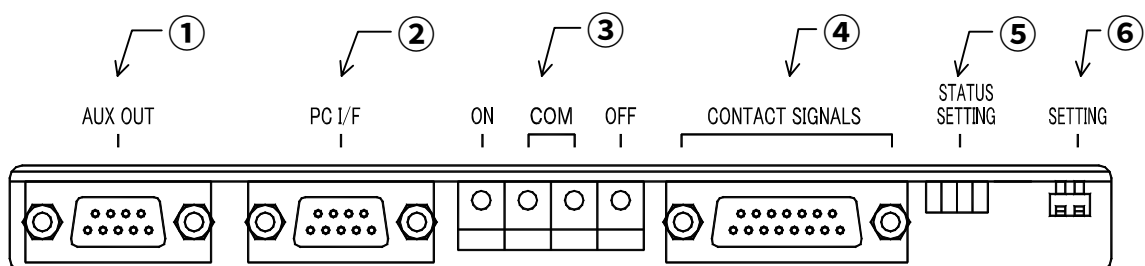

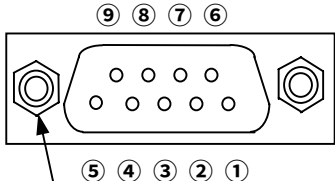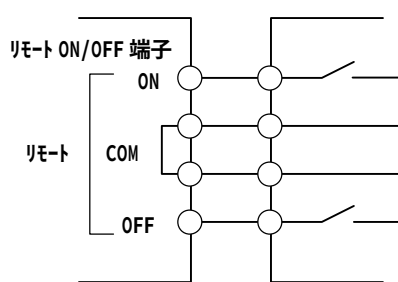番号	名 称	機 能
①	AUX-OUT	オプションカード接続用
②	PC I/F W/S 転送信号 コネクタ (RS-232C)	電源管理ソフトウェア SAN GUARD(オプション)使用時のUPSとW/Sの通信による電源管理用。 D-sub 9 ピン(オス)  ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 固定ねじ#4-40 インチネジ ご注意 このコネクタを使用する場合は、外部インターフェース部 ⑥ の設定スイッチを「W/Sモード」に設定してください。
③	ON COM OFF リモートON/OFF端子	離れた場所からの運転/停止 操作用 ケーブル長さ約10mのリモートON/OFF スイッチ(オプション)などを接続 動作 ・スタンバイモード時：リモートON/OFF ・W/Sモード時：リモートON/ワンタッチシャットダウン  リモート ON/OFF 端子 リモート ON : 100ms 以上のパルス信号 (接点閉) で始動 リモート OFF : 100ms 以上のパルス信号 (接点閉) で停止 回路電圧 DC15V 通電電流 約 15mA

番号	名 称	機 能																			
④	CONTACT SIGNALS 外部転送信号 コネクタ	ネットワークOS(NetWare,WindowsNTなど)のUPSモニタリング機能サポート用信号を送出。 専用信号ケーブル(オプション)で接続 ⑤状態設定ジャンパ D-sub 15 ピン(メス) ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ <table><thead><tr><th colspan="2">信号名称</th><th>内 容</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">信号出力</td><td>交流入力異常</td><td>商用電源が停電または電圧異常になった場合に信号が出力されます。(1-8:ON,2-8:OFF)</td></tr><tr><td>バッテリー電圧低下</td><td>バッテリー電圧が所定値(約182V)以下に低下した場合に信号が出力されます。(3-11:ON)</td></tr><tr><td>交 流 出 力</td><td>負荷装置へ交流出力を供給している場合に信号が出力されます。(4-7:ON,15-7:OFF)</td></tr><tr><td>インバータ出力</td><td>負荷装置へインバータ出力が供給されている場合に信号が出力されます。(14-8:ON)</td></tr><tr><td>バイパス出力</td><td>バイパス回路から商用電源が供給されている場合に信号が出力されます。(5-12:ON)</td></tr><tr><td rowspan="2">信号入力</td><td>装 置 異 常</td><td>装置異常が発生した場合に信号が出力されます。(6-13:ON)</td></tr><tr><td>UPSシャットダウン</td><td>停電時DC5~15Vを受信(100ms以上のパルス信号)することにより、UPSの停止ができます。通電時に流れる電流は約15mAです。</td></tr></tbody></table> 各信号出力は無電圧接点で、接点容量はAC110V/DC24V 0.2Aです。	信号名称		内 容	信号出力	交流入力異常	商用電源が停電または電圧異常になった場合に信号が出力されます。(1-8:ON,2-8:OFF)	バッテリー電圧低下	バッテリー電圧が所定値(約182V)以下に低下した場合に信号が出力されます。(3-11:ON)	交 流 出 力	負荷装置へ交流出力を供給している場合に信号が出力されます。(4-7:ON,15-7:OFF)	インバータ出力	負荷装置へインバータ出力が供給されている場合に信号が出力されます。(14-8:ON)	バイパス出力	バイパス回路から商用電源が供給されている場合に信号が出力されます。(5-12:ON)	信号入力	装 置 異 常	装置異常が発生した場合に信号が出力されます。(6-13:ON)	UPSシャットダウン	停電時DC5~15Vを受信(100ms以上のパルス信号)することにより、UPSの停止ができます。通電時に流れる電流は約15mAです。
信号名称		内 容																			
信号出力	交流入力異常	商用電源が停電または電圧異常になった場合に信号が出力されます。(1-8:ON,2-8:OFF)																			
	バッテリー電圧低下	バッテリー電圧が所定値(約182V)以下に低下した場合に信号が出力されます。(3-11:ON)																			
	交 流 出 力	負荷装置へ交流出力を供給している場合に信号が出力されます。(4-7:ON,15-7:OFF)																			
	インバータ出力	負荷装置へインバータ出力が供給されている場合に信号が出力されます。(14-8:ON)																			
	バイパス出力	バイパス回路から商用電源が供給されている場合に信号が出力されます。(5-12:ON)																			
信号入力	装 置 異 常	装置異常が発生した場合に信号が出力されます。(6-13:ON)																			
	UPSシャットダウン	停電時DC5~15Vを受信(100ms以上のパルス信号)することにより、UPSの停止ができます。通電時に流れる電流は約15mAです。																			
⑤	STATUS SETTING 状態設定ジャンパ	ピンを抜くことにより外部転送信号の各接点を独立させる。(④外部転送信号 参照) STATUS SETTING																			
⑥	SETTING 設定スイッチ	スタンバイモード——— UPS単体で使用する場合 W/Sモード———電源管理ソフトSAN GUARD(オプション)を使い、 UPSとW/Sのシリアル通信による電源管理をする場合 運転中でも設定を変更することができます。																			

6. 設置



装置の質量は88kgです。

- 装置の質量に耐えるところに取扱説明書のとおり設置してください。
- 転倒、落下のおそれのない、平らな場所に設置してください。
けがのおそれがあります。
- 振動、衝撃の少ない所に設置してください。
- 搬入、取り扱いの際には腰痛予防に心がけてください。
- 移動、据え付け時に装置を転倒させるおそれがあります。
装置の上部側面の角を持ってください。故障、けがのおそれがあります。

6.1 環境

つぎのような場所には設置しないでください。

- 周囲温度が40℃以上になる場所
ただし、バッテリー寿命のため通常は20～25℃で使用、管理することをおすすめします。
- 高湿度の場所
- 塩分や腐食性ガスのある場所
- 振動、衝撃のある場所
- ホコリの多い場所

6.2 搬入


装置は、包装状態のまま搬入してください。

包装は、装置の据え付け場所の近くで開いてください。

6.3 設置スペース

つぎのスペースをとって設置してください。

- 正面から約20cm以上
： ファンによる強制空冷の吸気スペース
- 裏面から約20cm以上
： ファンによる強制空冷の排気スペース
- メンテナンス時に正面約1m以上、裏面50cm以上
： メンテナンスのためのスペース
- CRTディスプレイから1m以上
： わずかですが漏れ磁束があります。
磁束による影響を受けやすいものは、
間をあけてください。

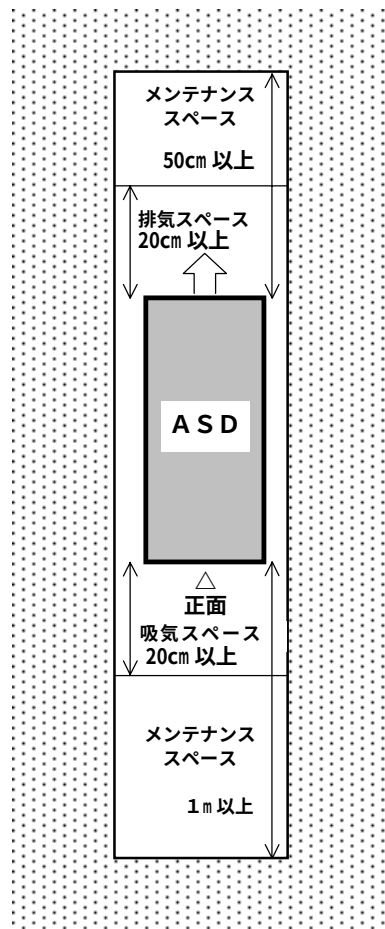


6.4 装置の据え付け

設置場所が決まりましたら、2カ所のキャスターをロック金具でロックしてください。



- 装置のキャスターは必ずロックしてください。キャスターがロックされていないと地震などの衝撃、振動により、移動、転倒などで、けがのおそれがあります。
- ロックする際に、手などをはさまないようにご注意ください。

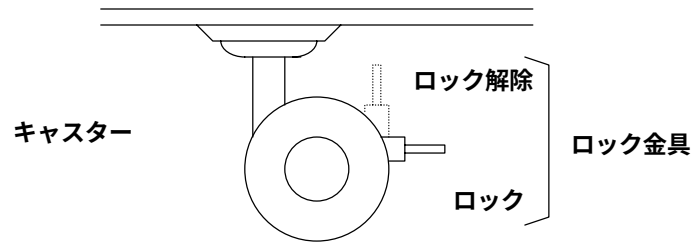

7. 配線



- 配線工事は専門業者に依頼してください。配線工事に不備があると感電、けが、火災のおそれがあります。
- 入・出力端子台への接続は圧着端子を使用し、ゆるみがないようにしてください。また、外部信号コネクタの差し込みにゆるみがないようにしてください。感電、けが、火災のおそれがあります。
- アース端子は必ず接地してください。感電のおそれがあります。



7.1 端子台の配線

装置裏面の端子台にアース、入力、出力の配線をします。
下表をご覧ください、指定サイズの電線で配線してください。

端子種別	表示	ASD35S2
入力端子	INPUT S, R	5.5mm ² 2芯
出力端子	OUTPUT V, U	5.5mm ² 2芯
アース端子	GROUND G	3.5mm ² 単芯

電線径は、600V架橋ポリエチレン(CV)ケーブル使用した場合を示します。


ご注意

本装置に配線できる電線サイズは最大 14mm² です。容量を増やす場合は、増設後の容量に対応した電線サイズへの変更が必要です。


- 端子についている透明の端子台カバーを取り外します。
- G端子にアースを接続します。アースはD種接地としてください。
(配線を取り外す場合は、アースを最後に外してください。)
- 入力端子に商用電源を接続します。

「2.1 入力電源について」をご覧ください、入力電源の極性に注意してください。

- 出力端子にお客様の負荷を接続します。

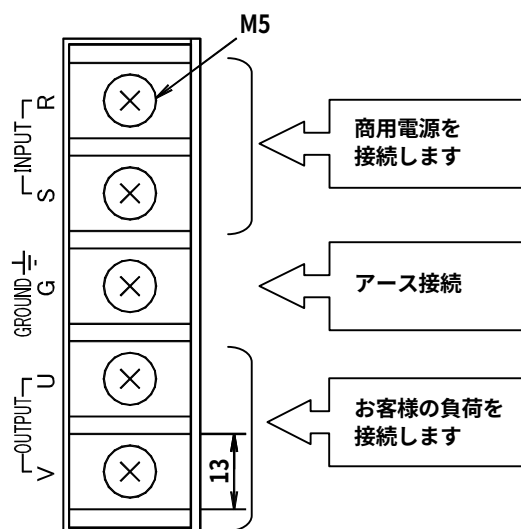

装置裏面

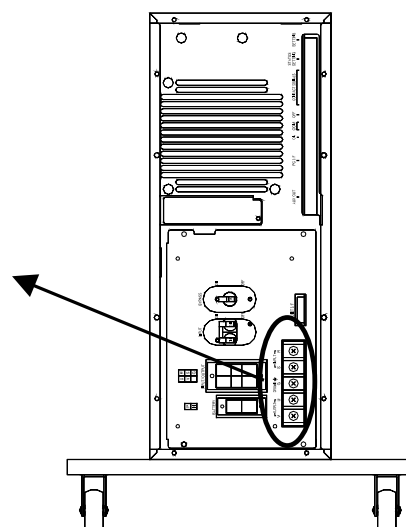


- 配線が終わりましたら、端子台カバーをもとどおりに取り付けます。

7.2 外部インターフェース部の接続

お客様の用途に合わせて接続してください。

詳細は「5.4 外部インターフェース部」をご覧ください。

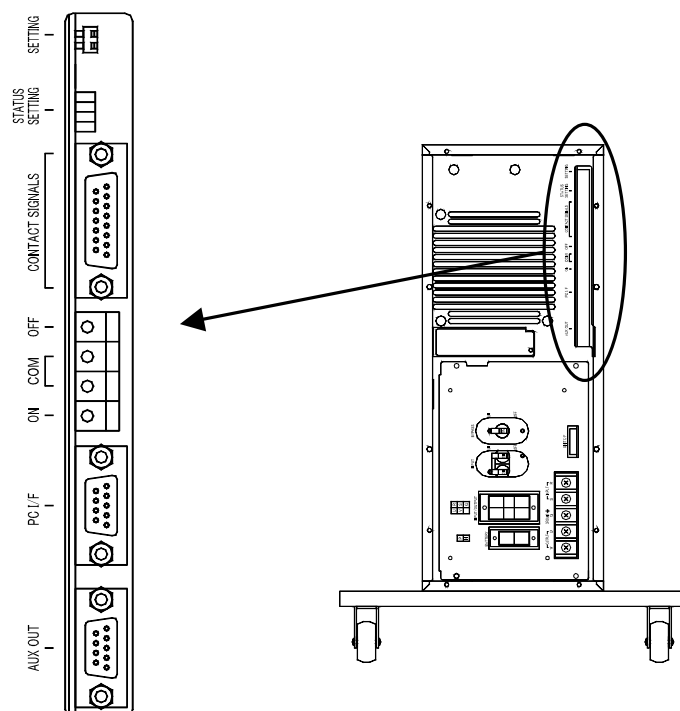

(1) 外部転送信号コネクタ「CONTACT SIGNALS」

ネットワークOS (NetWare, Windows NT など) のUPS モニタリング機能を使用する場合に専用の信号ケーブル(オプション)でコンピュータと接続します。

(2) W/S 転送信号コネクタ「PC I/F」

電源管理ソフトウェア SAN GUARD (オプション) を使い、UPS と W/S の通信により電源管理をする場合に接続します。


このコネクタを使用する場合は、外部インターフェース部の「設定スイッチ」を W/S モードにします。「5.4 外部インターフェース部」をご覧ください。

(3) リモートON/OFF端子「ON COM OFF」

離れた場所から運転/停止 操作をする場合に、ケーブル長さ約10mのリモートON/OFF スイッチ(オプション)などを使用して接続します。

つぎのように接続してください。

- ① 電線の被覆を約10mmはがします。
- ② マイナスドライバでツマミを押しながら端子へ電線を差し込みます。
- ③ 電線が抜けないことを確認します。

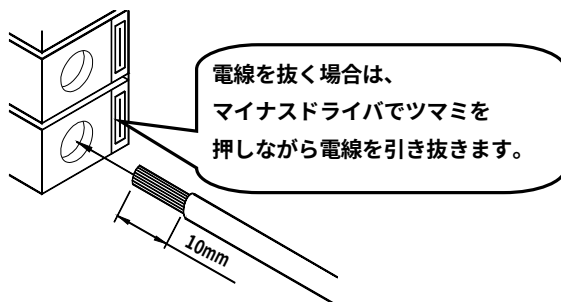


適合電線

単芯線 : $\phi 0.4 \sim \phi 1.0$
より線 : $0.3 \sim 0.75 \text{ mm}^2$


8. 運転前の準備

運転前につぎの確認をしてください。

- ① 装置の外観に傷や変形はないですか？
- ② 仕様に合った正しい入力電源に接続してありますか？
- ③ 装置裏面のブレーカは、正しい位置になっていますか？
 - 入力ブレーカ「INPUT」 ----- 「OFF」
 - バイパスブレーカ「BYPASS」 ----- 「ON」


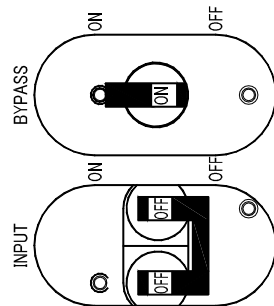


装置裏面

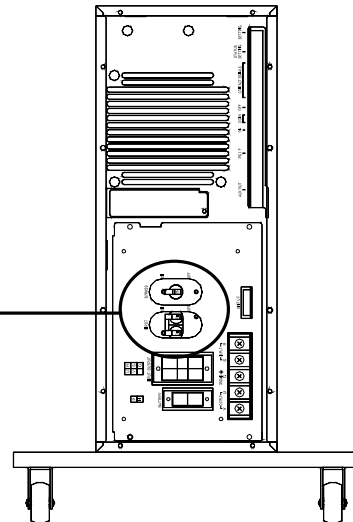

- ④ 外部インターフェースは正しく設定してありますか？
 - 設定スイッチ1「SETTING 1」 : OFF ----- スタンドアロンモード（通常）
: ON ----- W/Sモード（設定した場合）
 - 設定スイッチ2「SETTING 2」 : OFF
 - 状態設定ジャンパ「STATUS SETTING」にショートピンが4個すべて差し込まれていますか？

外部インターフェース部

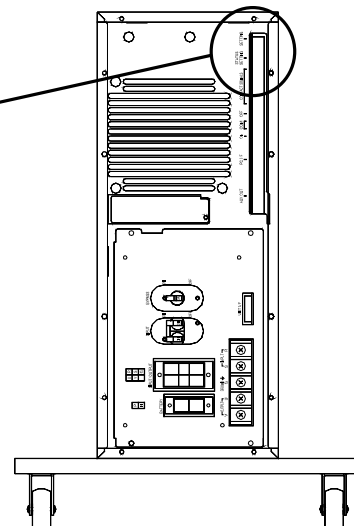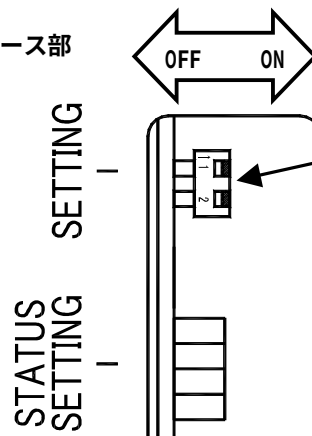


9. 運転操作


9.1 装置を運転する

① 入力分電盤のブレーカをONにします。

② 入力ブレーカ「INPUT」を「ON」にします。

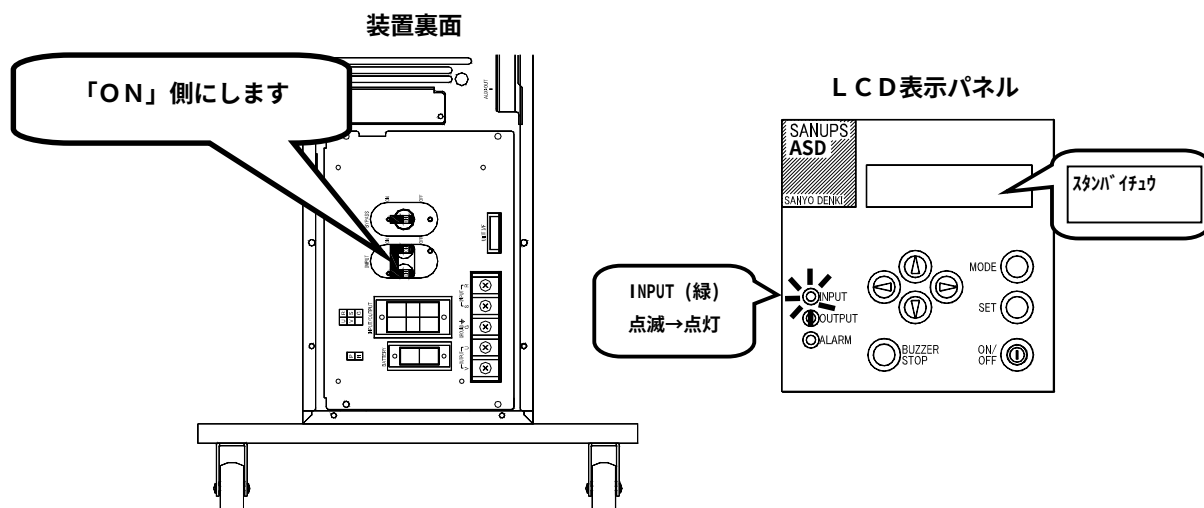

③  を1秒以上押します。

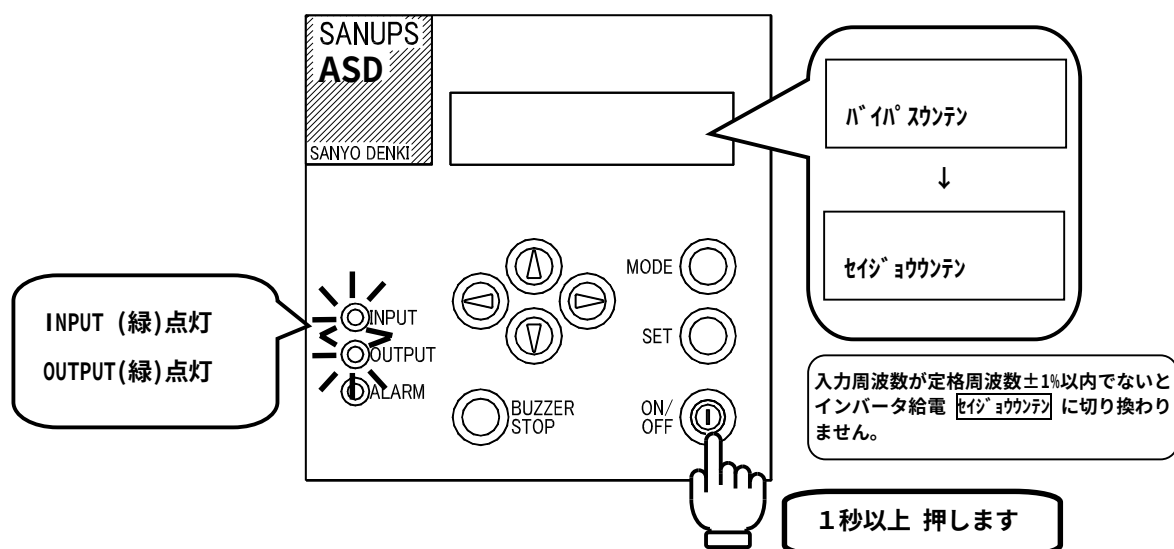

ご注意

- INPUT (緑) は入力電圧が正常範囲外のときは点灯しません。
- バイパスブレーカ「BYPASS」が「OFF」になっていると、ALARM (赤) が点灯してブザーが鳴ります。この場合はバイパスブレーカ「BYPASS」を「ON」にしてください。
- 本装置の交流入力周波数変動範囲は定格周波数±5%以内ですが、起動時は定格周波数±1%以内でないとバイパス給電 **ハイパースクンテン** からインバータ給電 **セリョウウンテン** に切り換わりません。
- LCD表示は4分間状態の変化がないと消えます。MODE  を押すと状態表示モードが表示されます。

9.2 停電動作確認テストをする

装置が正しく機能しているか確認するために停電動作テストをしてください。


正常の場合はつぎのようになります。

ご注意

接続している負荷の電源を「ON」にする前に実施してください。


① 入力分電盤のブレーカをOFFにします。

ブザーが鳴ります。「ピピピピピ……ピピピピピ…」
(5回) (5回)

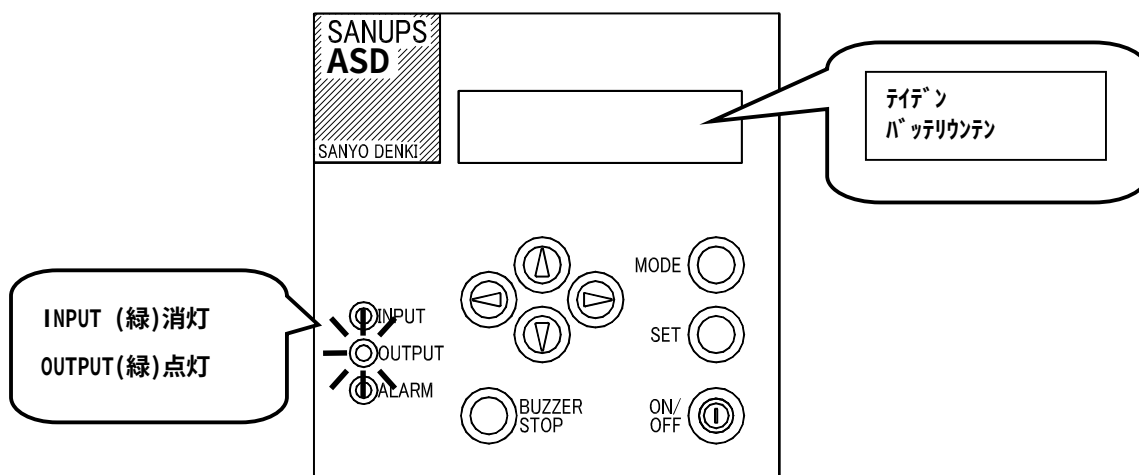

② 入力分電盤のブレーカをONにします。

ブザーがとまります。

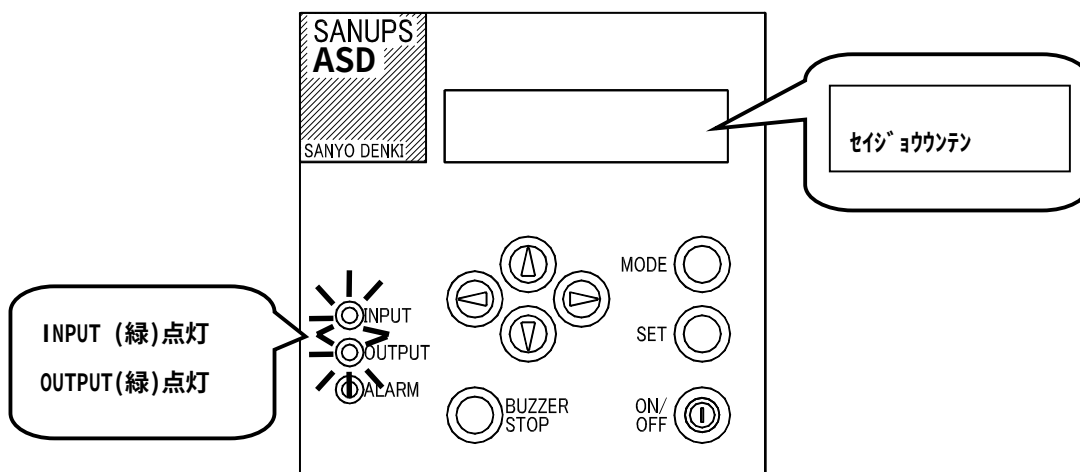


このようにならなかったときは、バッテリーコネクタが差し込まれているか確認してください。

異常がありましたら、購入先へ連絡してください。

9.3 装置を止める（日常の停止）

- ①  3秒以上押します

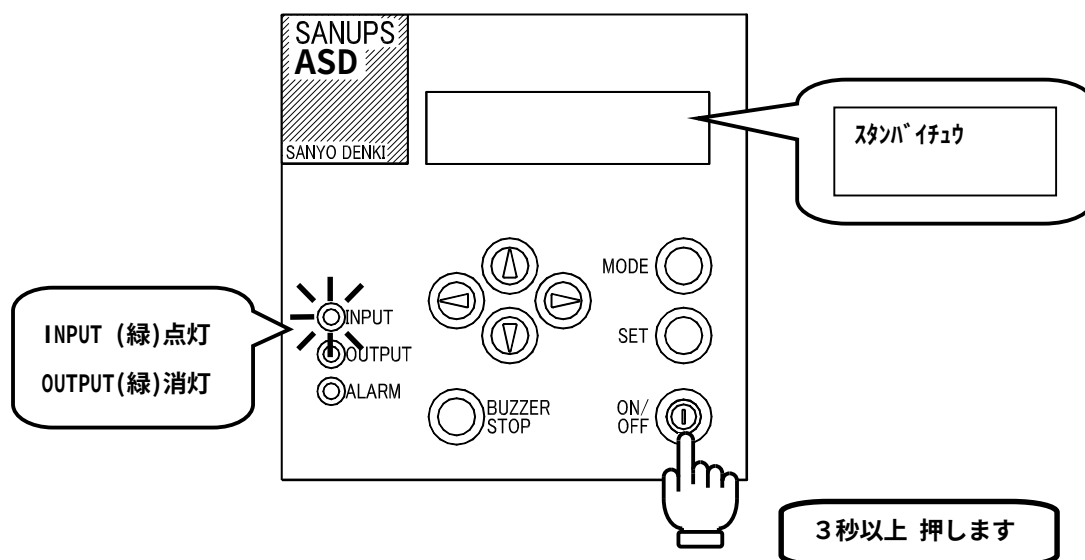


ご注意

入力ブレーカ「INPUT」は「ON」のままとし、操作しないでください。


9.4 装置を止める（1週間以上使用しない場合の停止）

- ① ON/OFF ① を3秒以上押します

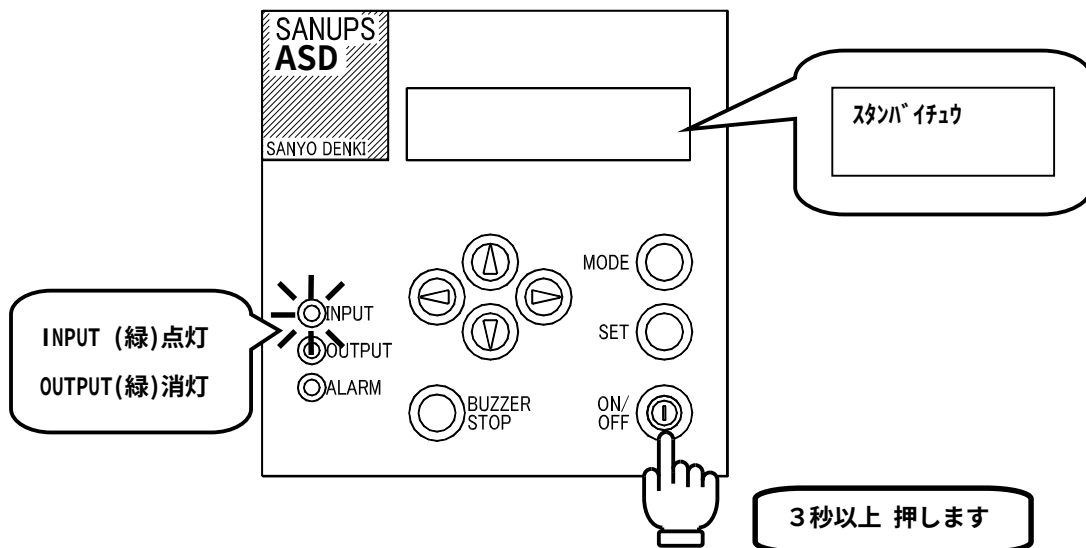

- ② 入力ブレーカ「INPUT」を「OFF」にします。

装置裏面

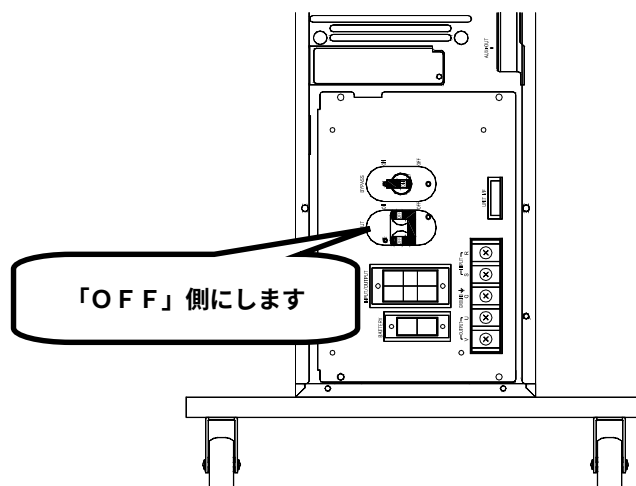

- ③ 入力分電盤のブレーカをOFFにします。

ご注意

UPSを運転したままで入力電源を遮断すると、長時間停電と同じ動作となりバッテリーが放電されてしまいます。運転再開時にUPSのバックアップ機能が充分発揮できなくなりますのでご注意ください。長期保管をする場合は、バッテリーの補充電が必要になります。詳細は「2.3 取り扱い上の注意」をご覧ください。

10. 装置の点検・保守

10.1 日常の点検

L E Dの点灯状況に異常がないか点検してください。また、L C Dパネル操作説明書「3.2 装置の運転状態を見るには」の操作で、装置の運転状態を確認してください。**セリョウケン**以外が表示された場合は「12. ブザーが鳴ったときは」をご覧ください。

10.2 定期点検

6ヵ月に1回程度、つぎの事項を実施してください。



- 専門業者以外は、内部の保守・点検をしないでください。感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。
- 点検は、装置を完全に停止させ入力電源を断としてから行ってください。感電のおそれがあります。
- バッテリーが接続されており、電気部品は充電されていますので絶対に手を触れないでください。感電のおそれがあります。

(1) 外観・内部目視検査

各回路部品で変色・腐食しているものはないか、特に腐食性ガスや湿気の多い場所に設置されている場合はご注意ください。

(2) ゴミなどが内部の部品に付きますと故障の原因となりますので、吸気口やファン排気口についたゴミ、ホコリを除去してください。

(3) バッテリバックアップの確認

L C Dパネル操作説明書「3.15 停電になったとき指定した時間のバックアップができるかを確認するには」の操作で、定期的（3ヵ月に1回程度）にバッテリーバックアップ時間を確認してください。

10.3 交換部品

装置寿命は約10年です。継続して装置をお使いいただく場合は、交換が必要な部品（有償）がありますので、購入先までご連絡ください。



- 交換時期を過ぎても部品を交換しないと、装置の機能が十分に発揮されない場合や、部品の劣化により発煙・発火の恐れがありますので、必ず交換してください。

(1) バッテリ

1回／4.5年

ご注意

- 各部品の寿命は周囲温度25℃で使用した場合で、周囲温度が高いと寿命は短くなります。
- お客様での部品交換はできませんので、購入先、当社営業所までご連絡ください。

10.4 バッテリーの保守



- 専門業者以外は、内部の保守・点検をしないでください。感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。
- バッテリーは定期的に交換してください。交換時期を過ぎたバッテリーは、火災の原因になることがあります。
- バッテリーの清掃には、ガソリン、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や洗剤などを使用しないでください。これらを付着させると電槽にひび割れを起こし漏液して、漏電や火災の原因になることがあります。

(1) バッテリー交換の目安

- ① バッテリーの寿命はLCDパネル操作説明書「3.14 バッテリーの寿命を確認するには」の操作で確認します。交換時期と判定されましたら購入先までご連絡ください。
- ② バッテリーは、周囲温度、放電回数など使用条件によって寿命が短縮されます。特に温度による影響は大きく、周囲温度によって下表のように短縮されます。（周囲温度とバッテリー寿命の目安は下表を参照してください。）寿命を過ぎて使用しますと、液漏れが発生し最悪の場合は損傷のおそれがありますので、予防保全のためお早めに交換をお願いします。

使用温度環境	期待寿命	バッテリー交換時期
25℃	5 年	4.5 年
30℃	3.5 年	3 年
35℃	2.5 年	2 年
40℃	1.7 年	1.5 年

- ③ バッテリー余命半年の警告（**ヨメイ ヲ 0.5 ヲ コウカン オススメス!** ALARM(赤)点滅）が表示された場合は、交換準備のためお早めに購入先までご連絡ください。

(2) バッテリーの指定

バッテリーは本装置専用品です。指定のバッテリー以外を使用しないでください。また、寿命が低下しますので、新旧異なるものを混ぜて使用しないでください。

(3) 交換後のバッテリー

バッテリーは有害物質の鉛を含んでいますので、交換後の不要となったバッテリーの処理はリサイクルが可能な産業廃棄物処理業者に委託するか、購入したバッテリーの箱を利用して購入先へ返送してください。

バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。

交換およびご使用済みバッテリーの廃棄に際してはリサイクルにご協力ください。

10.5 バッテリーの交換

負荷を止めずにバッテリー交換ができます。



- 専門業者以外は、バッテリーの交換はしないでください。
感電、けがなどのおそれがあります。
- バッテリーモジュールの質量は約25kgです。落下によるけがなどのおそれがあります。また、腰痛予防に心がけてください。
- インバータモジュールのバッテリー端子には高電圧(約200V)、バッテリーモジュールの各バッテリー端子には高電圧(約100V)が発生しています。絶縁された手袋をするなどの対処をして感電・短絡を防止してください。


- ① 装置正面の正面パネルを外します。
- ② インバータモジュールから、バッテリーコネクタを抜きます。
- ③ バッテリーモジュールの左右を固定しているネジ4個を外します。
- ④ バッテリーモジュールを引き出します。

ご注意

ストッパーがついていません。バッテリーモジュールはゆっくり引き出し、右側面に底部を両手でささえ、落とさないように注意してください。
バッテリーモジュールを床に置くときに、指をはさまないように注意してください。



が見えてきたら

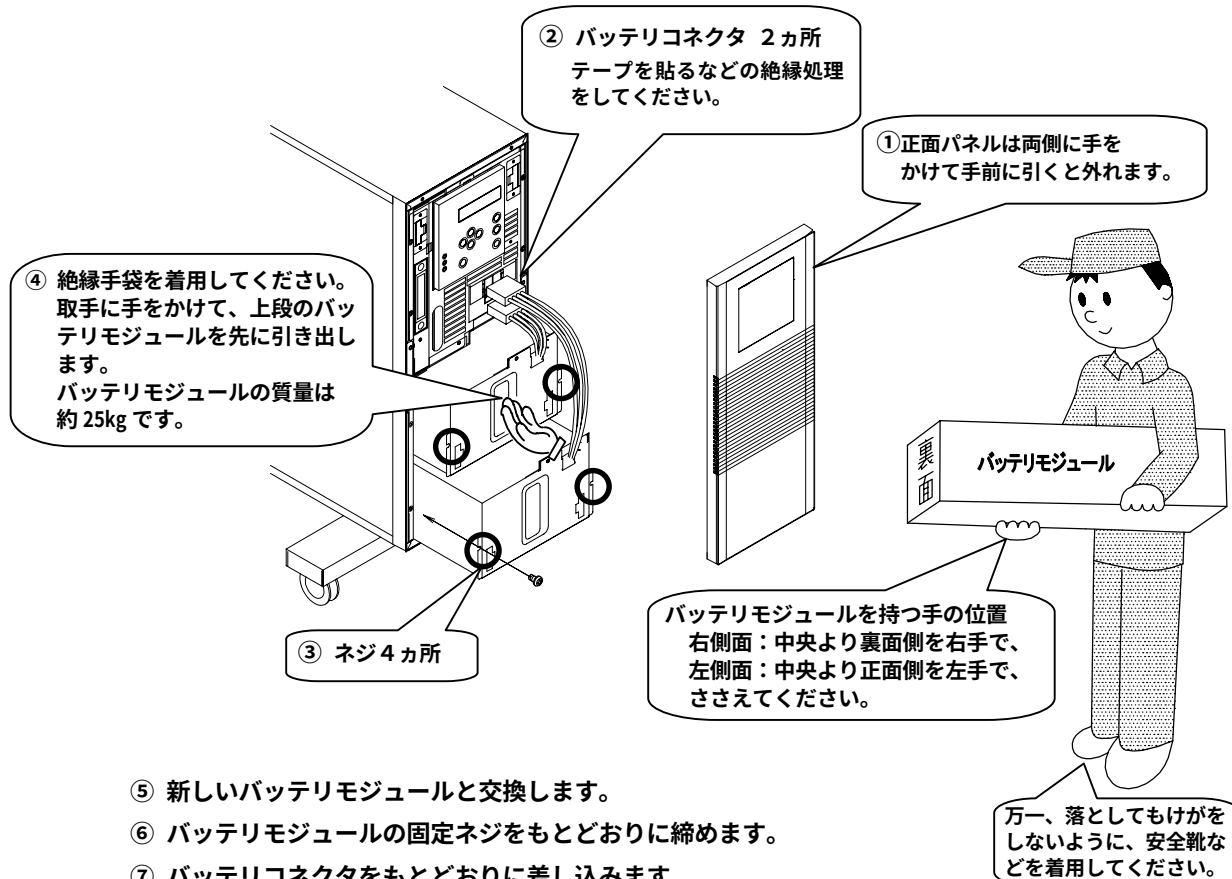

- ⑤ 新しいバッテリーモジュールと交換します。
- ⑥ バッテリーモジュールの固定ネジをもとどおりに締めます。
- ⑦ バッテリーコネクタをもとどおりに差し込みます。
- ⑧ 正面パネルをはめます。
- ⑨ LCD部の機能のサービスマンモード※でバッテリー余命をリセットします。

※ サービスマンモードはサービス技術員専用のLCD部の機能です。お客様での操作はできません。

ご注意

- バッテリーを交換するときは、すべてのバッテリーを交換してください。
- 使用済みのバッテリーについて
この製品のバッテリーは、鉛蓄電池を使用しております。鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源ですのでバッテリーの交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、鉛蓄電池のリサイクルへご協力ください。鉛蓄電池の処理はリサイクルが可能な産業廃棄物処理業者に委託するか、購入したバッテリーの箱を利用して製造元へ返送してください。

11. こんなときには

装置の状態を確認し、つぎの表をご覧になり対応してください。

 注 意	- 専門業者以外は、内部の保守・点検をしないでください。感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。 - 点検は、装置を完全に停止させ入力電源を断としてから行ってください。感電のおそれがあります。 - バッテリーが接続されており、電気部品は充電されていますので絶対に手を触れないでください。感電のおそれがあります。
---	--

装置状態	対 応
出力に電力が供給されない。	- 入力配線が正しく配線されていることを確認してください。 「7.1 端子台の配線」をご覧ください。 - 入力電圧、入力周波数が定格範囲内であることを確認してください。 「14.3 標準仕様」をご覧ください。 - 各ブレーカの「ON／OFF」は、正しい位置になっていますか？ 「8. 運転前の準備」をご覧ください。 - L C D に スタンバイ が表示されていることを確認してください。 ON/OFF ① を 1秒以上 押ししましたか？ 「9.1 装置を運転する」をご覧になり、正しい操作手順を確認してください。
出力が停止しない。	ON/OFF ① を3秒以上押ししましたか？ 「9.3 装置を止める（日常の停止）」および「13.1 ON/OFF ① が機能しない場合」をご覧ください。 ただし、強制バイパススイッチの切り換え、過負荷、故障などによるバイパス運転中はバイパス給電が継続されます。 L C D パネル操作説明書「3.2 装置の運転状態を見るには」の操作で、L C D に バイパス が表示される場合は、ON/OFF ① による出力停止はできません。
運転中に出力が停止した。	- L C D パネル操作説明書「3.4 アラーム履歴を見るには」の操作でアラーム履歴を確認してください。 - 装置裏面のバイパスブレーカ「BYPASS」が「OFF」になっていないか確認してください。 過負荷や短絡状態により、バイパスブレーカ「BYPASS」が「OFF」となった可能性があります。 負荷の容量、短絡の有無を確認してください。 負荷の容量が多い場合は装置の出力に接続されている負荷機器を減らしてください。
停電時に出力が停止した。	- バッテリーコネクタが確実に接続されているか確認してください。 「10.5 バッテリーの交換」をご覧ください。 - L C D パネル操作説明書「3.2 装置の運転状態を見るには」の操作で、L C D に セリョウ と表示されることを確認してください。 バイパス と表示される場合、装置は強制バイパススイッチの切り換え、過負荷、故障などによりバイパス運転中です。このとき停電が発生すると出力が停止します。 - バッテリーの交換時期を確認してください。 バッテリーの寿命は周囲温度で変化します。早めの交換をおすすめします。 L C D パネル操作説明書「3.14 バッテリーの寿命を確認するには」をご覧ください。
ブザーが鳴った。	装置に状態変化・警告・異常が発生したとき、ブザーが鳴ります。 「12. ブザーが鳴ったときは」をご覧ください。
ブザーが鳴らない。	ブザー鳴動条件の設定を確認してください。 L C D パネル操作説明書「3.10 ブザーが鳴る条件を変えるには」をご覧ください。

装置状態	対 応
ALARM(赤)LEDが点灯した。	• LCDに表示されている内容を確認してください。 (1) ケイショウ! が表示されている場合 装置に軽度のアラームまたは故障が発生しています。 LCD機能で ホシ シン モード の アラームリキ を確認してください。 LCDパネル操作説明書「3.4 アラーム履歴を見るには」をご覧ください。 ① MCCB_ERR が表示されている場合 装置裏面のバイパスブレーカ「BYPASS」が「ON」になっていることを確認してください。 「8. 運転前の準備」をご覧ください。 ② ART_ERR が表示されている場合 避雷器が故障しています。落雷などにより装置が破損する恐れがありますので、購入先までご連絡ください。(UPSのバックアップ機能は動作します。) (2) ジ ョウショウ! が表示されている場合 装置に重度の故障が発生しています。購入先までご連絡ください。
ALARM(赤)LEDが点滅した。	• LCDに表示されている内容を確認してください。 (1) ヨメイ ヤク 0.5 秒 が表示されている場合 バッテリーの余命があと半年です。バッテリーの交換をおすすめします。 ALARM(赤)点滅は SET  を押すと消灯します。 LCD表示は4分間LCDパネルの操作をしないと自動的に消灯します。 (2) ヨメイ 0 秒 が表示されている場合 バッテリーが寿命です。バッテリーの交換を実施してください。 専門業者によりバッテリーが交換されるまでALARM(赤)点滅、LCD表示は消えません。
LCDが表示されない。	• MODE  を押してください。 4分間LCDの操作をしないとLCDは自動的に消灯します。 - MODE  を押すとLCDが表示されます。
商用電源異常から復帰しない。 商用電源異常が頻繁に発生する。	• 装置裏面の入力ブレーカ「INPUT」が「ON」になっていることを確認してください。(正常運転中に入力ブレーカ「INPUT」を「OFF」にすると商用電源異常と同じ動作になります。) 「8. 運転前の準備」をご覧ください。 • 入力電圧、入力周波数が定格範囲内であることを確認してください。 「14.3 標準仕様」をご覧ください。
バイパス運転から正常運転に切り換えない。	• 強制バイパススイッチが「インバータ」側になっていることを確認してください。強制バイパススイッチは、装置の正面パネルの内側にあります。正面パネルを外して確認してください。「5.3 補助スイッチ部」をご覧ください。 • 入力周波数が定格周波数±1%以内であることを確認してください。本装置の交流入力周波数変動範囲は定格周波数±5%以内ですが、起動時は定格周波数±1%以内でないと正常運転に切り換わりません。エンジン発電機から受電する場合はエンジン発電機の周波数を調整してください。
バッテリーチェックができない。	• LCDに セゾウ ウンテン が表示されている場合に、バッテリーチェックができます。つぎの場合はバッテリーチェックはできません。 ① インバータ停止中 ② バイパス給電中 ③ 入力電圧・入力周波数が定格範囲外のとき ④ 遠隔操作などによるシャットダウン動作中 ⑤ 装置の故障中
シリアル通信ができない。	• 装置裏面ディップスイッチの設定を確認してください。 「5.4 外部インターフェース部」をご覧ください。 • 通信速度の設定をLCD機能の セテイモード で確認してください。 - LCDパネル操作説明書「3.12 W/S転送信号(RS-232C)のボーレートを設定するには」をご覧ください。 (出荷時は9600bpsに設定されています。)

これらの対応をしても、正常に動作しない場合は、購入先へご連絡ください。

12. ブザーが鳴ったときは

ブザーが鳴ったときは装置の状態に異常か変化があったときです。

ブザーの音を確認してつぎの表をご覧ください。

ブザーは  を押すと止まります。

ブザーの音	L C D表示	装置状態	対応
ビ————— (連続音)	** ジュウ コショウ! **	装置の故障です。	L C D操作説明書「3.4 アラーム履歴を見るには」で故障の内容を確認し、お早めに購入先へご連絡ください。
	*** ケイ コショウ! ***	バイパスブレーカ「BYPASS」が「OFF」になっています。	バイパスブレーカ「BYPASS」を「ON」にします。 バイパスブレーカ「BYPASS」が「ON」であることを確認します。
		避雷器の故障です。	L C D操作説明書「3.4 アラーム履歴を見るには」で ART_ERR と表示されることを確認し、お早めに購入先へご連絡ください。
	* バッテリ END! * バ イ ハ ス ウンテン	バッテリー放電終止	商用電源が回復すると装置は自動的に起動します。(L C D操作説明書「3.11 バッテリー放電終止後～」で起動させるに設定した場合)
ビビビビビ……ビビビビビ…… (5回) (5回)	*** テイテン! *** バ ッ テ リ ウンテン!	入力電圧、入力周波数に異常が発生しバッテリーから給電されています。	入力電圧、入力周波数を仕様に合わせます。
	ニュウリョク カデ ンアツ! バ ッ テ リ ウンテン!		
	ニュウリョク イジ ヨウ バ ッ テ リ ウンテン!	インバータ給電中に入力ブレーカ「INPUT」が「OFF」にされました。	入力ブレーカ「INPUT」を「ON」にします。
	ユニット イジ ヨウアリ! バ ッ テ リ ウンテン!		
ビビビビビビビビビビビビビビビビ 	*** テイテン! *** バ ッ テ リ デ ンアツ Low!	バッテリー電圧が低下しています。	入力電圧、入力周波数を仕様に合わせます。 入力ブレーカ「INPUT」を「ON」にします。
	ニュウリョク カデ ンアツ! バ ッ テ リ デ ンアツ Low!		
	ニュウリョク イジ ヨウ! バ ッ テ リ デ ンアツ Low!		
	ユニット イジ ヨウアリ! バ ッ テ リ デ ンアツ Low!		
ビッ………ビッ……… (4秒間隔)	セイジ ヨウ ウンテン	装置の出力に接続されている負荷機器が定格容量を超えています。	装置の出力に接続されている負荷機器を減らしてください。
ビッ…ピッ…ピッ… (2秒間隔)	チェックチュウ XXX777 ←キー チュウシテ キマス	バッテリーチェックを実行中です。	バッテリーチェックが終了するまでお待ちください。 中止する場合は  を押します。
ピー…ピー…ピー…ピー (4回)	バ ッ テ リ OKデ ス XXX777 ←キー ヲオシテタ サイ バ ッ テ リ コウカン! XXX777 ←キー ヲオシテタ サイ	バッテリーチェックが終了しました。	正常終了か異常終了(バッテリーの容量が足りない)かをL C D表示で確認して、  を押してください。
ピー…ピー…ピー…ピー (0.5秒間隔)	ヨメイ ヤク 0.5 秒 コウカン オスメシマス	バッテリーの余命があと半年です。	バッテリーの交換をお勧めします。 お早めに購入先へご連絡ください。 ALARM(赤)点滅は  を押すと消灯します。L C D表示は4分間L C Dパネルの操作をしないと消えます。
	ヨメイ 0 秒 コウカン シテタ サイ!	バッテリーが寿命です。	バッテリーの交換が必要です。 購入先へご連絡ください。 専門業者によりバッテリーが交換されるまでALARM(赤)点滅、L C D表示は消えません。

ご注意

その他、故障と思われることがおきましたら、購入先までご連絡ください。

13. 非常時の操作

13.1 が機能しない場合

LCD表示パネルが故障し  で装置の停止ができない場合は、正面パネル内側に補助スイッチがありますので、**非常停止** スイッチを3秒以上押して装置を停止してください。

停止後、装置を運転させたい場合は **非常停止** スイッチを1秒以上押してください。

「5.3 補助スイッチ部」をご覧ください。操作してください。

ご注意

緊急操作用スイッチですので、通常は使用しないでください。

13.2 が機能しない場合

LCD表示パネルが故障し  でブザーを止められない場合は、正面パネル内側に補助スイッチがありますので、**ブザーストップ** スイッチを押してブザーを止めてください。

「5.3 補助スイッチ部」をご覧ください。操作してください。

ご注意

緊急操作用スイッチですので、通常は使用しないでください。

ご注意


上記の操作は非常時の一時的な操作です。装置が故障した場合は購入先までご連絡ください。

1 4 . 特性

14.1 基本動作


(1) 正常運転時

常時は商用電源を受電し、整流器で直流電力に変換後、さらにこの直流電力がインバータで商用電源と同期した交流電力に逆変換され安定した電力が負荷に供給されます。バッテリーは充電器で常時浮動充電され、商用電源の異常（停電、電圧降下など）に対峙待機しています。

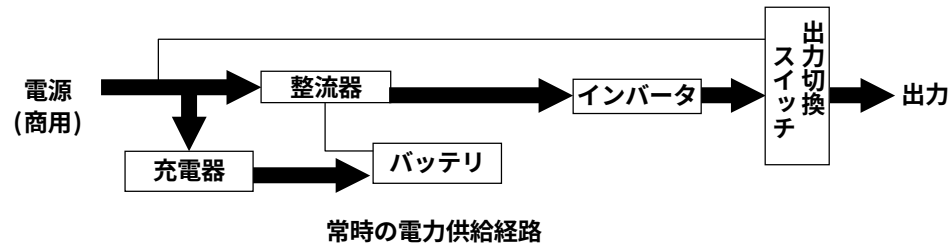

(2) 商用電源異常時

商用電源に異常または停電が生じた場合は、整流器および充電器は停止しますが、インバータの運転はバッテリーからの直流電力により継続され、負荷には瞬時の中断もない電力が供給されます。

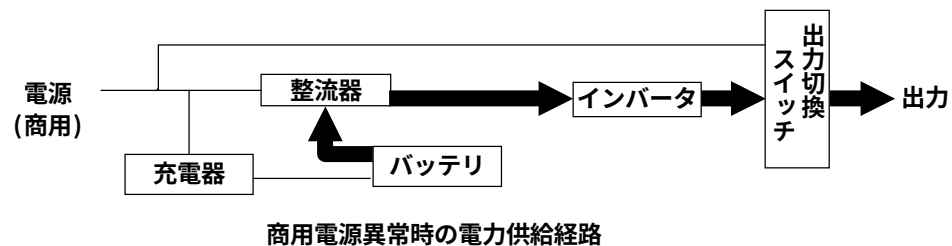

(3) 商用電源復帰

商用電源が正常に回復すると整流器および充電器の運転が再開され、自動的に(1)に示した正常運転時の動作状態に戻ります。

(4) 長時間停電


停電が長時間続きバッテリー電圧が放電終止電圧に達すると、バッテリーの過放電を防止するために保護回路が動作しインバータが停止されます。

なお、インバータ停止後、商用電源が正常に回復すると、自動的に運転が再開され、(1)に示した正常運転時の運転状態に戻ります。

14.2 保護動作

(1) 過負荷時


コンピュータなどの始動時に、大きな電流が流れ、万が一、インバータの容量を超える過負荷状態になると、自動的に出力切換スイッチが働き、無瞬断でインバータ給電からバイパス給電に切り換わります。その後、一定時間を経て、自動的に無瞬断でインバータ給電に切り換わり14.1(1)に示した正常運転時の運転状態に戻ります。(オートリターン)

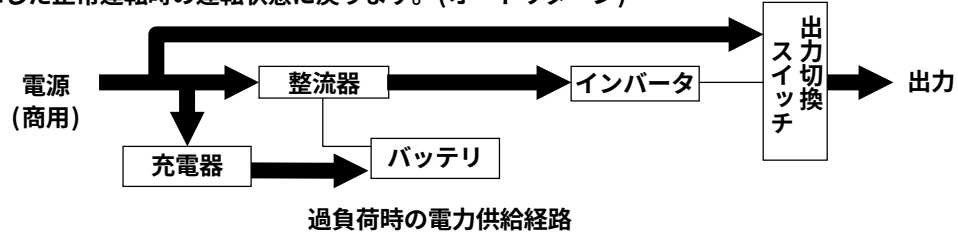

(2) インバータユニット故障時

万が一、インバータユニットに故障が発生した場合は、自動的に出力切換スイッチが働き、無瞬断でインバータ給電からバイパス給電に切り換わります。

注. アレスタ異常の場合は、インバータ出力が継続されます。

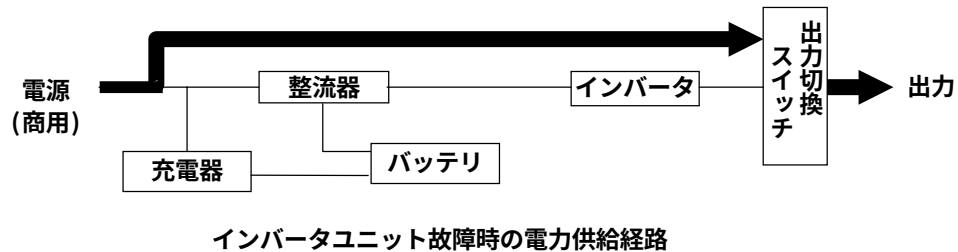

14.3 標準仕様

項 目		単 位	標準仕様	備考	
型 名		—	ASD35S2		
出力容量（皮相電力／有効電力）		kVA/kW	3.5/2.8		
方 式	運転方式	-	商用同期形常時インバータ給電(バイパス始動)		
	冷却方式	-	強制空冷		
	入力整流方式	-	高力率コンバータ		
	インバータ方式	-	高周波PWM方式、瞬時波形制御		
交 流 入 力	相数・線数	-	単相2線		
	定格電圧	V	200(変動範囲±15%)	注2	
	定格周波数	Hz	50または60(変動範囲±5%)	注9	
	所要容量	kVA	4		
	力 率	-	0.97以上	注3	
交 流 出 力	相数・線数	-	単相2線	注1	
	定格電圧	V	200(電圧波形:正弦波)	注2	
	電圧整定精度	%	定格電圧±5以内	注2	
	定格周波数	Hz	50または60(自動選択)	注4	
	商用同期範囲	%	定格入力電圧±15以内および定格入力周波数±1以内		
	電圧波形	線形負荷時	%	3以下	注5
	歪率	整流器負荷時	%	7以下	注5
	定格負荷力率	-	0.8(遅れ)	注6	
	過渡電圧 変動	入力急変時	%	定格電圧±10以内 (停電⇄復電時、入力電圧±10%急変時)	
		負荷急変時	%	定格電圧±10以内(0%⇄100%急変時、出力切換時)	
	過負荷 耐量	インバータ	%	105～110(1分間)、120(瞬時)	注7
		バイパス	%	200(30秒間)、800(2サイクル)	注7
	過電流保護		—	バイパス回路へ無瞬断自動切換(オートリターン機能付)	
騒 音		d B	45以下	注8	
バッテリ	種 類	-	小型シール鉛バッテリー		
	バックアップ時間	分	10(周囲温度:25℃、初期値)		
発生熱量		kW(kcal/h)	0.57(490)		
入力漏洩電流		mA	3以下		
使用環境条件		—	周囲温度:0～40℃、相対湿度:30～90%(結露しないこと)		

注1：出力回路は、非接地を標準とします。

注2：入力100V、出力単相三線（200V／100V）はオプショントランスにて対応。

※入力100V対応時、変動範囲は±12%となります。

※出力100V対応時、整定精度は±6%以内となります。

注3：入力電圧歪率が1%未満の場合

注4：入力周波数と同じ周波数が選択されます。

注5：入出力定格運転時

注6：許容変動範囲：0.7（遅れ）～1.0

注7：定格負荷力率において／定格入力時

注8：装置正面1m、A特性(線形負荷時)

注9：起動時は定格周波数±1%以内でないと正常運転に切り換わりません。

15．装置の保証について

本装置は下記に記載の保証規定により「購入後1年間は無償修理」とし、1年間経過したものは有償とさせていただきます。

無償保証規定

- 1．保証期間中に取扱説明書にしたがった正常な使用状態で本装置が故障した場合には無償修理させていただきます。
- 2．故障の際はお買い上げの販売店または当社本社・支店など(巻末)へご連絡ください。
- 3．保証期間中でも、つぎのような場合には有償修理となります。
 - (1) ご使用の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障および損傷。
 - (2) 火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障および損傷。
 - (3) お買い上げ後の輸送や移動および落下など、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷。